



I NOSTRI PRODOTTI SODDISFANO I REQUISITI




JONIX

pure living

JONIX minimate Neo

DISPOSITIVI PER LA PURIFICAZIONE E SANIFICAZIONE DELL'ARIA
DEGLI AMBIENTI E DELLE SUPERFICI CON SISTEMA BREVETTATO
DI SANIFICAZIONE DEI COMPONENTI INTERNI
E TECNOLOGIA A PLASMA FREDDO

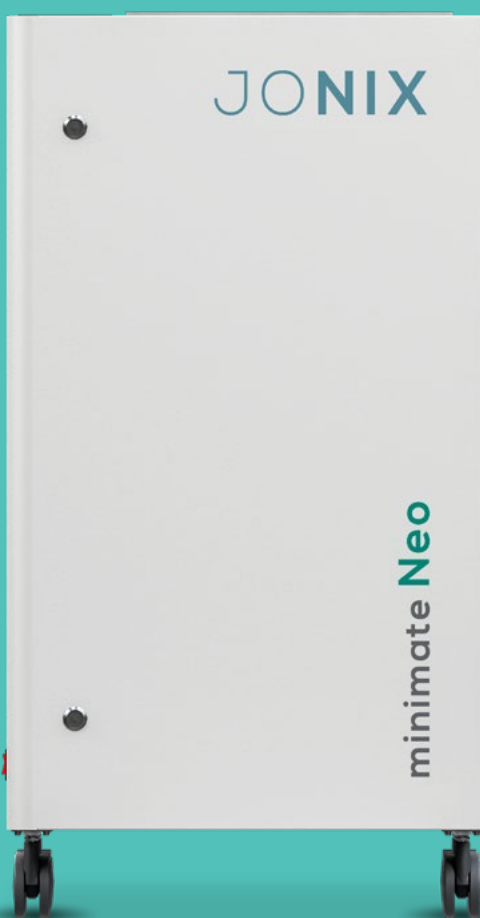

*) Ricordiamo che le riduzioni di batteri-muffe-VOC-virus possono variare rispetto a quelli indicati in base alle caratteristiche dell'ambiente e del suo utilizzo (dimensioni, densità di presenza, areazione, condizioni igieniche di base). L'attività virucida è stata testata impiegando il ceppo SARS-CoV-2 (Covid-19). Tutti gli esperimenti sono stati condotti in laboratorio di Biosicurezza livello 3 (BSL3). L'utilizzo dei dispositivi Jonix NON esclude l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione e contenimento della pandemia.

Efficacia testata su:



covid-19



V.O.C.



odori



batteri



muffe



virus



batteri
multiresistenti





covid-19



V.O.C.



odori



batteri



muffe



virus



batteri
multiresistenti

JONIX **minimate Neo**



La tecnologia Jonix si basa sul principio di ossidazione avanzata per la decontaminazione dell'aria indotta da PLASMA NON TERMICO. I dispositivi di purificazione e sanificazione dell'aria Jonix **minimate** con tecnologia NTP (Non Thermal Plasma) sono utilizzati a scopo di sanitizzazione e decontaminazione dell'aria e delle superfici. I dispositivi Jonix **minimate Neo** sono dotati di tre stadi di filtrazione. Il filtro medio F7 è preceduto da un filtro G2 e si abbinano al filtro assoluto H14 che catturano fino al 99,995% delle polveri sottili aerodisperse. Jonix **minimate** sono gli unici dispositivi sul mercato che abbinano alla filtrazione assoluta un sistema brevettato per la sanificazione attiva dei filtri e delle superfici interne dei dispositivi. Il dispositivo Jonix **minimate Neo** unisce alla filtrazione assoluta l'utilizzo della tecnologia NTP per la sanificazione dell'aria in uscita con effetto sanitizzante anche sulle superfici degli ambienti e del loro contenuto.



Jonix **minimate Neo** è immediatamente operativo, è sufficiente collegare la spina ad una presa di corrente e seguire le istruzioni sul manuale o video. Il display di controllo è facile ed intuitivo, le icone rappresentative guidano l'utilizzatore in modo semplice al controllo di tutte le funzioni. È possibile programmare il suo funzionamento in fasce orarie, anche diverse per ciascun giorno della settimana. L'apertura frontale, pratica e sicura, consente di accedere facilmente alle parti filtranti e in assoluta sicurezza. La griglia superiore consente di orientare il flusso nella direzione desiderata.

L'attività di purificazione dell'aria e sanificazione dei componenti interni del dispositivo Jonix **minimate Neo** è compatibile con la presenza di persone. Non vengono utilizzate sostanze chimiche e non si generano sostanze residue dannose.

Jonix **minimate Neo** è semplice ed intuitivo, dal display touch si impostano e controllano le funzioni, si consulta lo stato di utilizzo dei componenti deperibili.

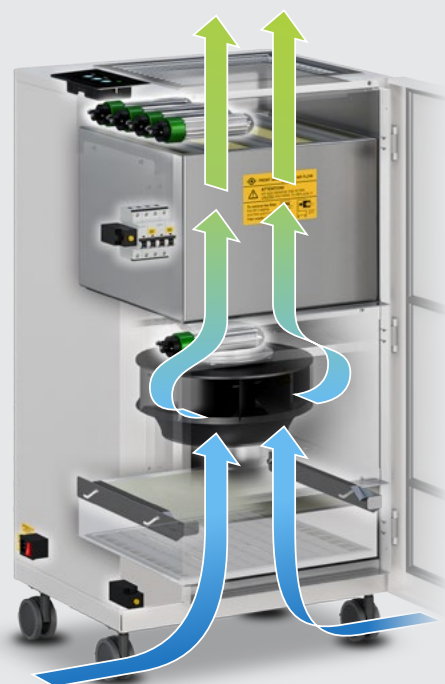



covid-19



V.O.C.



odori



batteri



muffe



virus

batteri
multiresistenti

CARATTERISTICHE TECNICHE JONIX *minimate Neo*

Modelli	minimate Neo
I dispositivi Jonix minimate sono ideali dove è richiesta la filtrazione assoluta delle polveri sospese e la decontaminazione batterica in aria e sulle superfici.	
Generatori NTP (Non Thermal Plasma)	4 tipo 175 mm (sanificazione aria) + 1 tipo 175 mm (sanificazione elementi interni)
Sostituzione generatori	Ogni 14000 ore
Manutenzione generatori	Ogni 7000 ore
Filtro assoluto	H14
Filtro particolato fine	F7 – Filtro per polveri fini EN 779-2012 / Prefiltro ingresso aria G2
Ventilatore	Centrifugo a bassa prevalenza, plug fan, a controllo elettronico
Modalità di ventilazione	Dal basso verso l'alto
Portata aria (m³/h)	Da 400 a 1200
Regolazione di portata	Sensore ΔP
Display	4.3" touch screen
Dimensioni (mm)	560 x 460 x 1060
Peso (kg)	68
Tipo di alimentazione	230 V / 1 ~ / 50 Hz
Max Potenza assorbita (W)	580
Grado di protezione	IP40
Indicazione sostituzione filtri	Temporizzato
Struttura interna	Acciaio zincato
Struttura esterna	Acciaio zincato verniciato a polvere RAL 9010

Marchio di garanzia per la salute
e il benessere abitativo nei luoghi confinati
(UNI EN 16000- UNI EN14 412).



Normative di riferimento

LEGGI E NORMATIVE NAZIONALI

Valide per le categorie: Civile, Industriale, Sanità

DL 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 10 aprile 2008

(pubblicato Sul Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) • Linee Guida emesse dalla Presidenza del Consiglio (Conferenza Permanente Stato-Regioni) Centro per la prevenzione e controllo delle malattie, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Uff. II intitolato: "Schema di linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie e asma" del 18 novembre 2010 • Linee Guida emesse dalla Presidenza del Consiglio (Conferenza Permanente Stato-Regioni) intitolato "Schema di Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione" del 5 ottobre 2006. • Linee Guida emesse dalla Presidenza del Consiglio (Conferenza Permanente Stato-Regioni) "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria" del 7 febbraio 2013 • Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi G.U. 103, del 5 maggio 2000 (Ministero della Sanità - Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano) • Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali del 13 gennaio 2005 (Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano) • Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi del 7 maggio 2015 (Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano) • Linee Guida emesse dalla Presidenza del Consiglio (Conferenza Permanente Stato-Regioni) intitolato "Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati per la prevenzione e il controllo della legionellosi" del 27 SETTEMBRE 2001.

LEGGI E NORMATIVE REGIONALI

Valide per le categorie: Civile, Industriale, Sanità

Legge Regione Liguria n° 24 del 2 luglio 2002 • Legge Regionale Puglia -n. 45 del 23 dicembre 2008 "Norme in materia sanitaria". • Legge Regionale Emilia Romagna - delibera di Giunta Regionale n.1115 del 21 luglio 2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi". • Legge Regionale Molise - n. 15 del 13 luglio 2011 " Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive". • Linee Guida Prevenzione e controllo della legionellosi in Lombardia del 28/02/2005 Decreto Direzione Generale Sanità' N° 2907.

Valide per le categorie: Sanità

Legge Regionale Lombardia 30 Dicembre 2009, n. 33 - Nuovo Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità e Decreto attuativo Direzione Generale Sanità Lombardia - n° 1751 del 24/02/2009.



I NOSTRI PRODOTTI SODDISFANO I REQUISITI



jonixair.com

JONIX S.p.A.
Società Benefit

info@jonixair.com
PEC: jonixsrl@legalmail.it



Sede Legale
Viale Spagna 31/33
35020 Tribano (PD) - Italia
Tel. +39 049 9588511
Fax +39 049 9588522

Sede Operativa
Via dell'Artigianato, 1
35020 San Pietro Viminario
(PD) - Italia
Tel. +39 0429 760311

**Sede Ricerca
e Sviluppo**
Via Tegulaia 10/b
56121 Pisa - Italia
Tel. +39 050 985165